

**COMUNE DI SAVA**  
PROVINCIA DI TARANTO



Completamento:

**SE.BI s.n.c. di Bisci Cosimo & C.**  
S.P. SAVA - S. MARZANO  
C.da TMA - 74028 (TA)


**Progetto di ampliamento di un centro di autorottamazione e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**  
(Art.208 del D.L.vo 152/2006)

Titolo Elaborato:	N. progressivo:
SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE: Vasca trattamento primario acque di dilavamento (seconda pioggia)	<b>TAV. 06</b>
Scale:	1:25
Data:	FEBBRAIO 2012


Consulenza ambientale:



## SEZIONE INDICATIVA

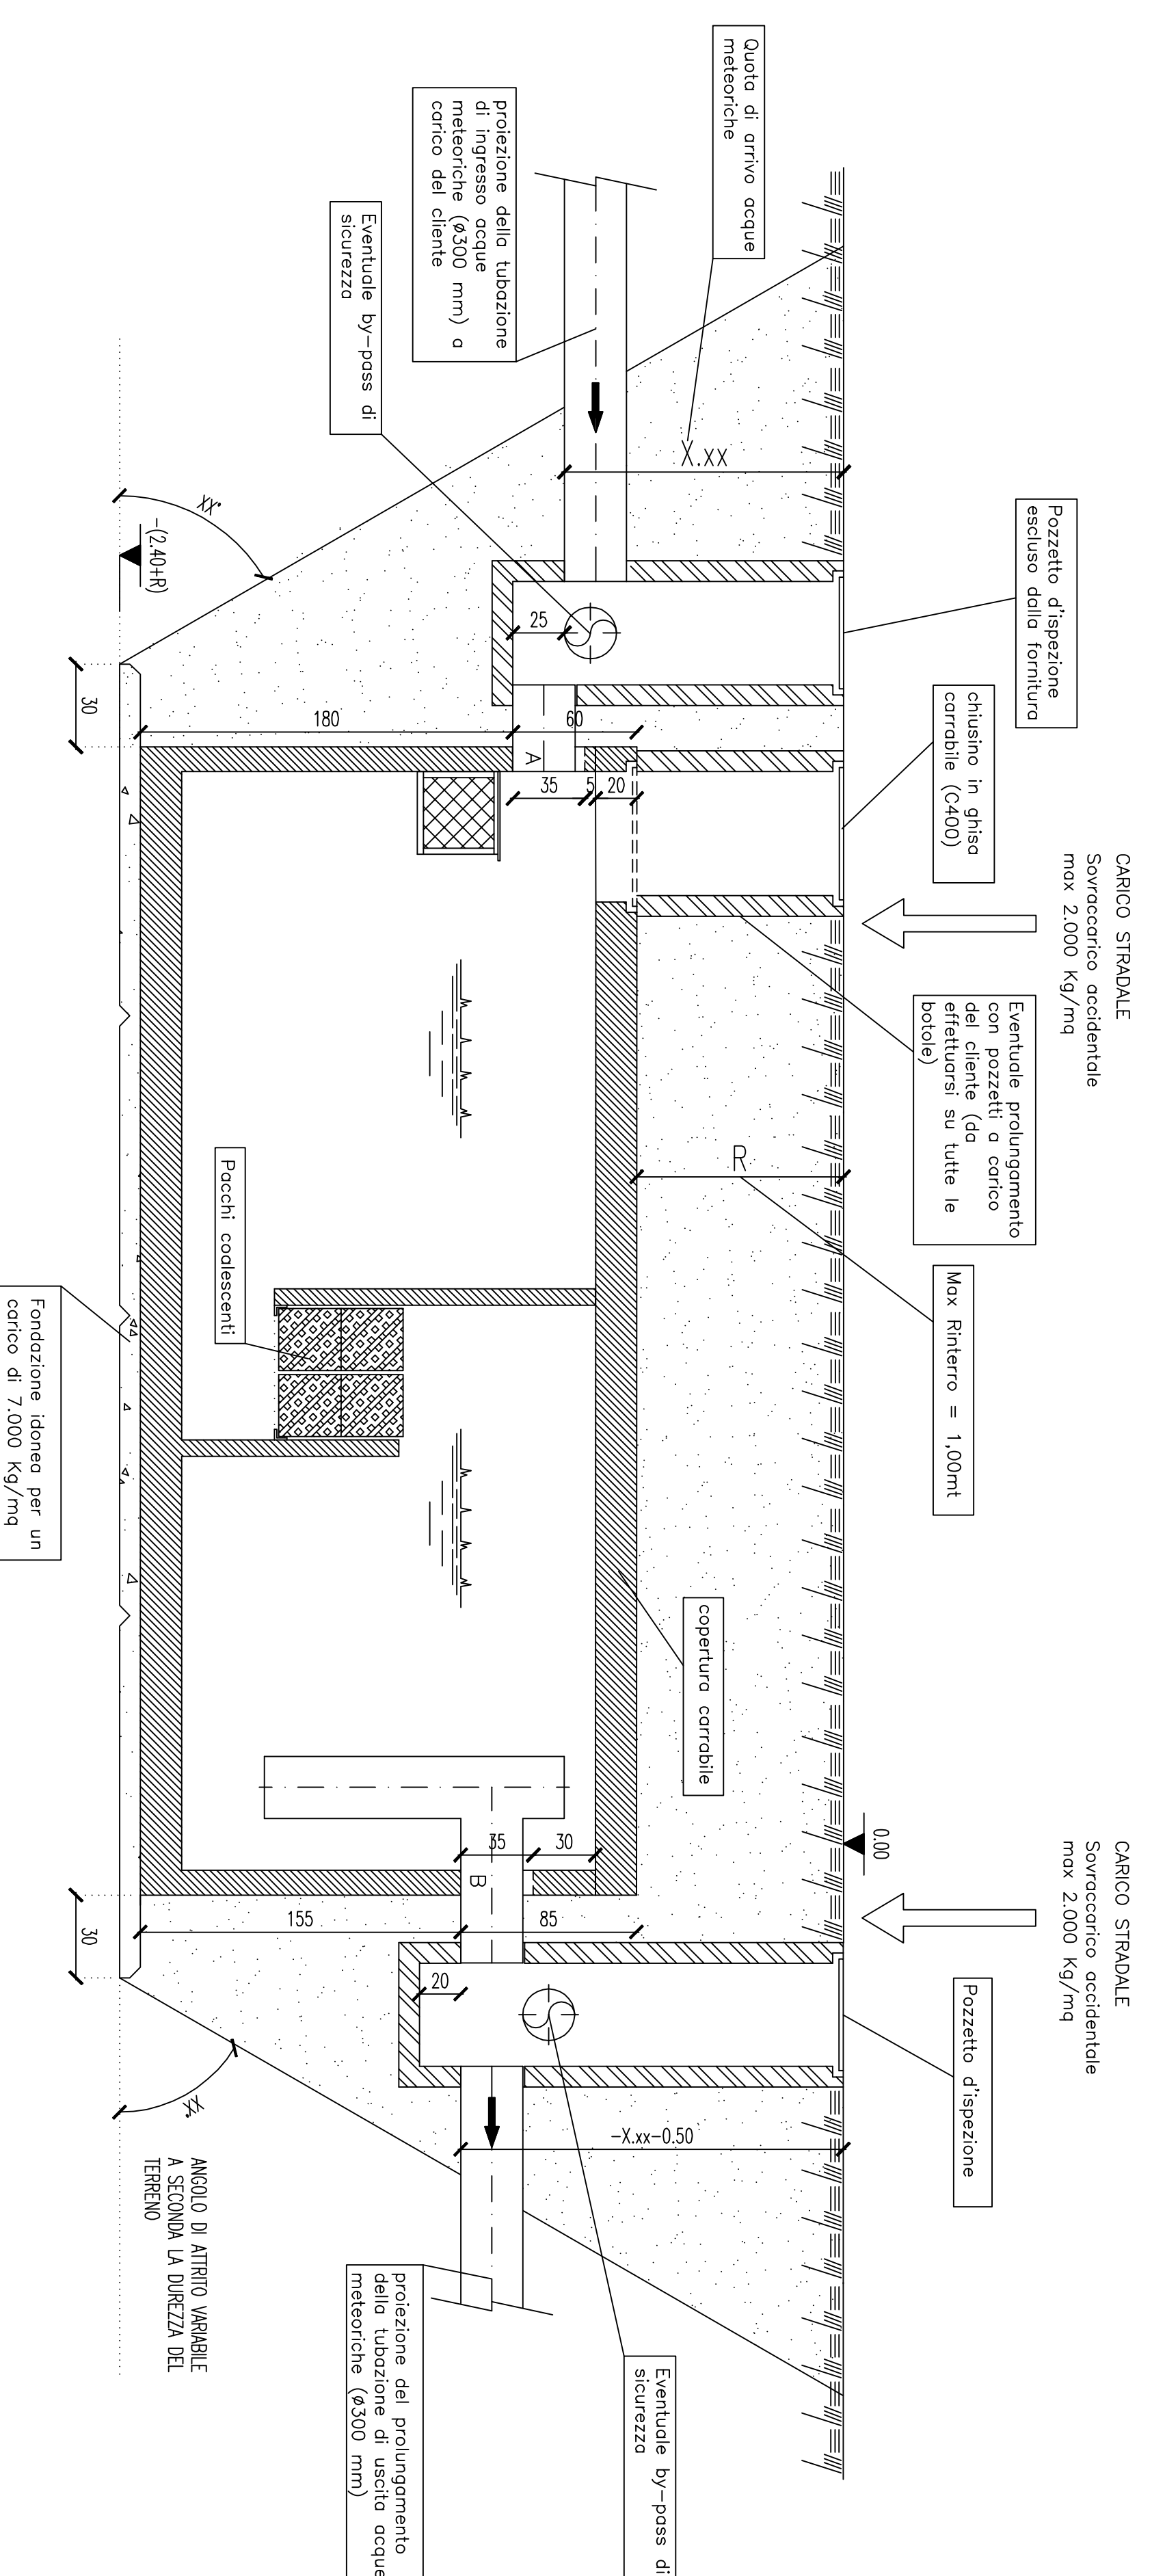

## PIANTA COPERTURA

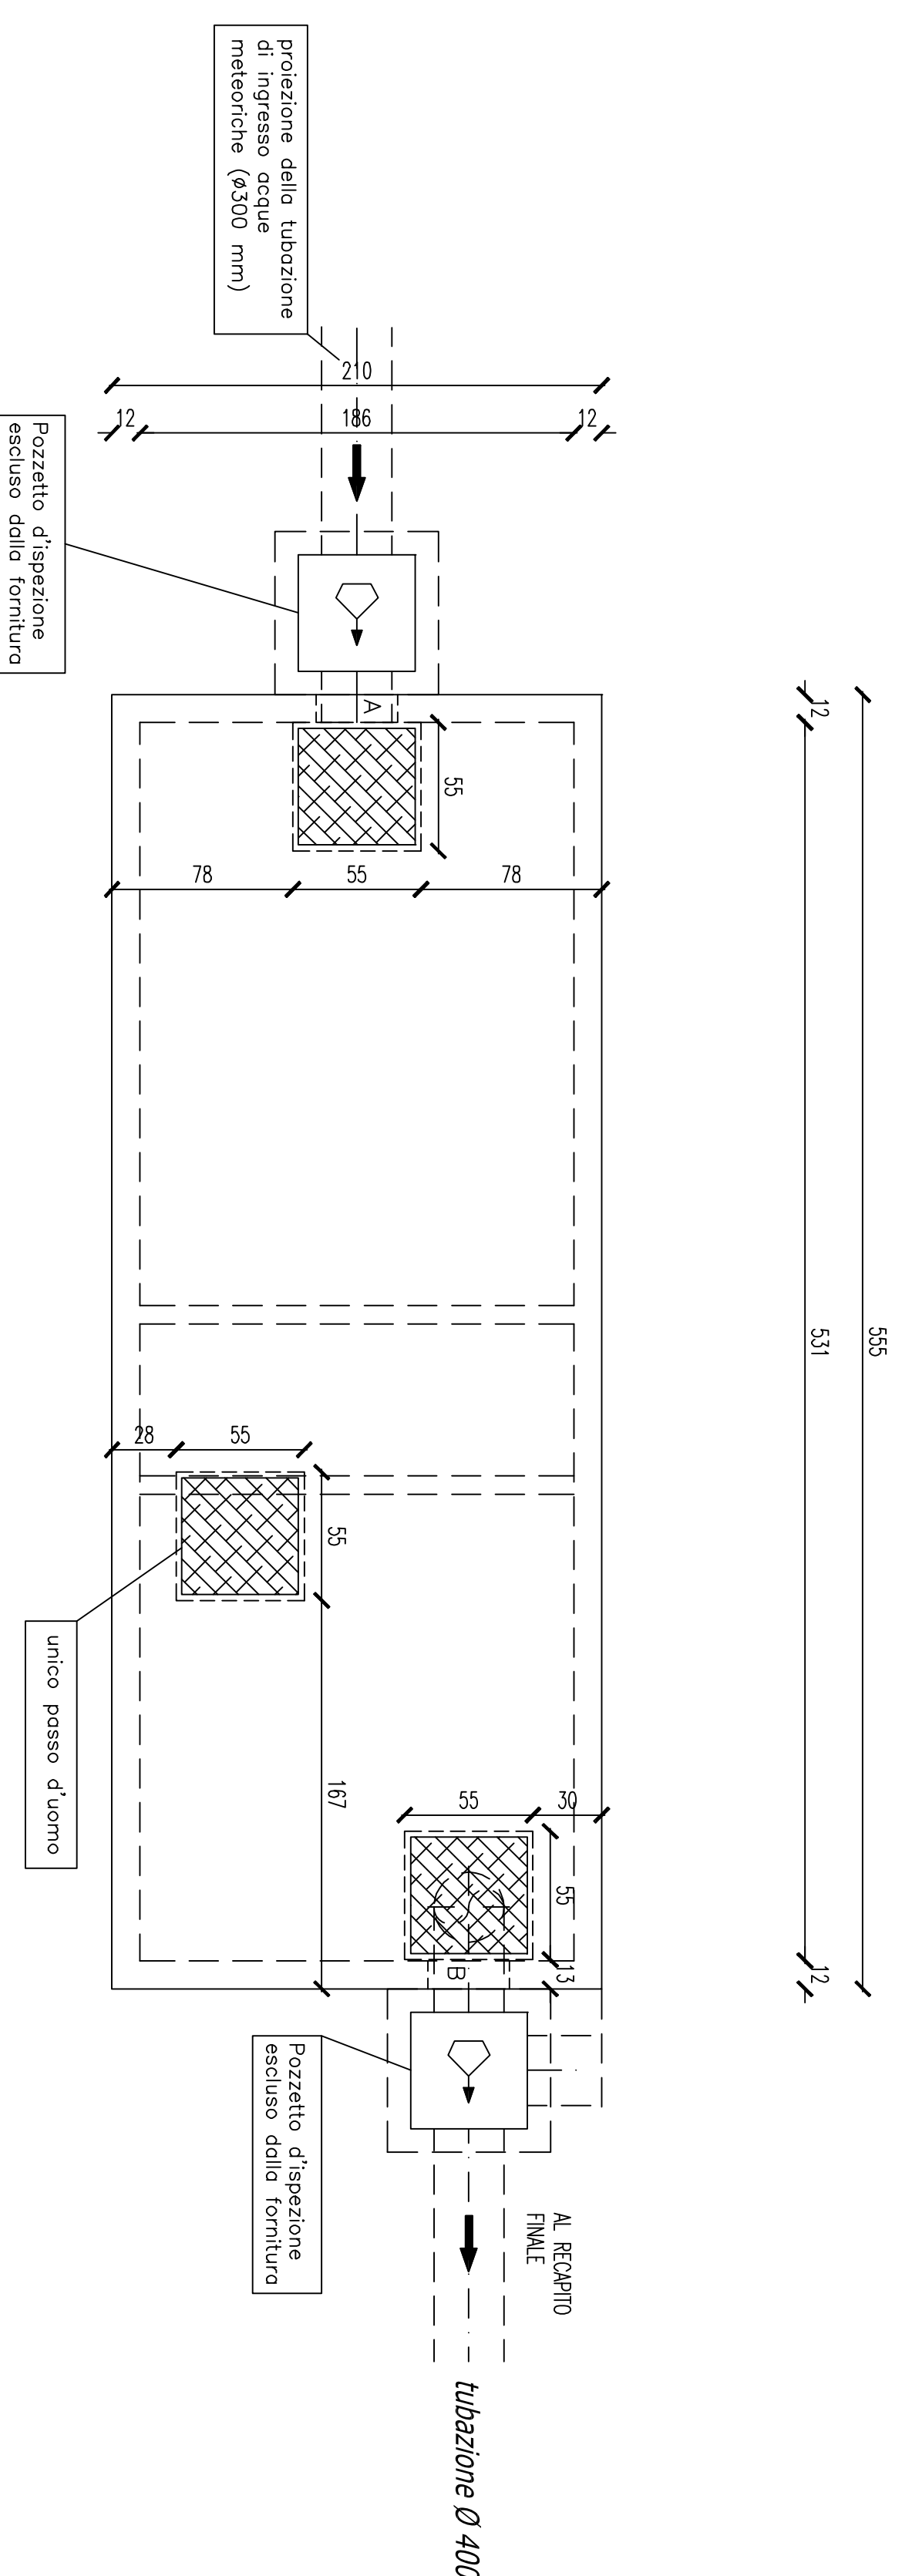

PESO VASCA = 15,75 t  
PESO COPERTURA = 5,38 t  
PESO TOTALE = 21,13 t

### PRESCRIZIONI

- QUOTA PRESUNTA DI ARRIVO LUOMI UGUALE A -X.xx
- AL VARIARE DELLA QUOTA DI ARRIVO DELLE ACQUE VARIANO IN MODO LINEARE LE ALTEZZE DELLE VASCHE E DEL POZZETTO DI SCARICO FINALE.
- LA QUOTA 0,00 E' DA RITENERSI RELATIVA ALLE DIMENSIONI DEL PRESENTE GRATTOO
- LE TUBAZIONI IN PVC DI INGRESSO E DI USCITA RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO SONO A CARICO DEL CLIENTE
- SGANO MAGGIORATO DI CIRCA 30 CM RISPETTO ALLE DIMENSIONI DI INGOMBRO DELL'IMPIANTO
- LETTO DI POSA IDONEO AD UN CARICO DI 7.000 Kg/mq
- COLLEGAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA A CARICO DEL CLIENTE CON TUBI IN PVC
- RINFANCO CON SABBIA O PIETRISCO
- I MANUFATTI DEVONO ESSERE COMPLETAMENTE INTERBATTI
- L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN MODO DA POTER GARANTIRE LA PERIODICA ESTRAZIONE DEL MATERIALE FLOTTATO E SEMINAVATO. PER L'INTERNO DELLA VASCA E BUONA NORMA FARSI ASSISTERE DA UN TECNICO IN GRADO DI VALUTARE LE SOLUZIONI DA PROPORRE. IN RELAZIONE ALLA NATURA E STATO DEI LUOGHI
- LA MASSIMA PROFONDITA' DI RINTIERRO E' DI 1,00 mt. PER PROFONDITA' SUPERIORI SI DEVRANNO VALUTARE I CARICHI ALCUNI COMPARTIMENTI ALLA RESISTENZA STATICA PROPRIANA NEI CARICHI STRUTTURALI DEL MANUFATTO
- COMPLETARE SECONDO LE ISTRUZIONI SUGGERITE DA TECNICO ABILITATO PER OTTENERE LA PERDURABILITA' O LA CARATTERISTICA CURARE ATTENZIONE ALLE DISTANZE RISPETTO AI CONFINI E ALLE DISTANZE PRESCRITTE DAI COMUNI E DALLE AUSL DI COMPETENZA DALLE CONDOTTE DI ACQUA POTABILE O DAI MURI DI FONDAZIONE.
- IL SITO DEVE ESSERE COLLOCATO IN TERRENI FRANOSI. PENALI PER LE QUALI SITUAZIONI E OPPORTUNO AVVALERSI DI UN TECNICO CHE CONOSCA LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE DELLA ZONA. IN OGNI CASO DI CARICO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO, SI DOVRA' REALIZZARE L'OPPORTUNA STRUTTURA DI PROTEZIONE.
- PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SI DOVRA' ESSERE PER POSA IN PRESENZA DI ACQUA DI FALDA. IL TECNICO DOVRA' PREVEDERE LE MISURE IDONEE (BLOCCAGGIO, ANCORAGGIO ECC.) DEL DISSABBIATORE/DISSOLTORE PER EVITARE CHE LA SPUNTA DELL'ACQUA POSSA, COL TEMPO SOLTARE IL MANUFATTO.
- E' CONSIGLIABILE PREVEDERE UNA TUBAZIONE DI BY PASS DELL'IMPIANTO PER LO SMALTIMENTO DI PORTATE SUPERIORI A QUELLA DI PROGETTO (COME PREVISTO DAL PIANO DIRETTORE DELLA REGIONE PUGLIA).