


PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:200

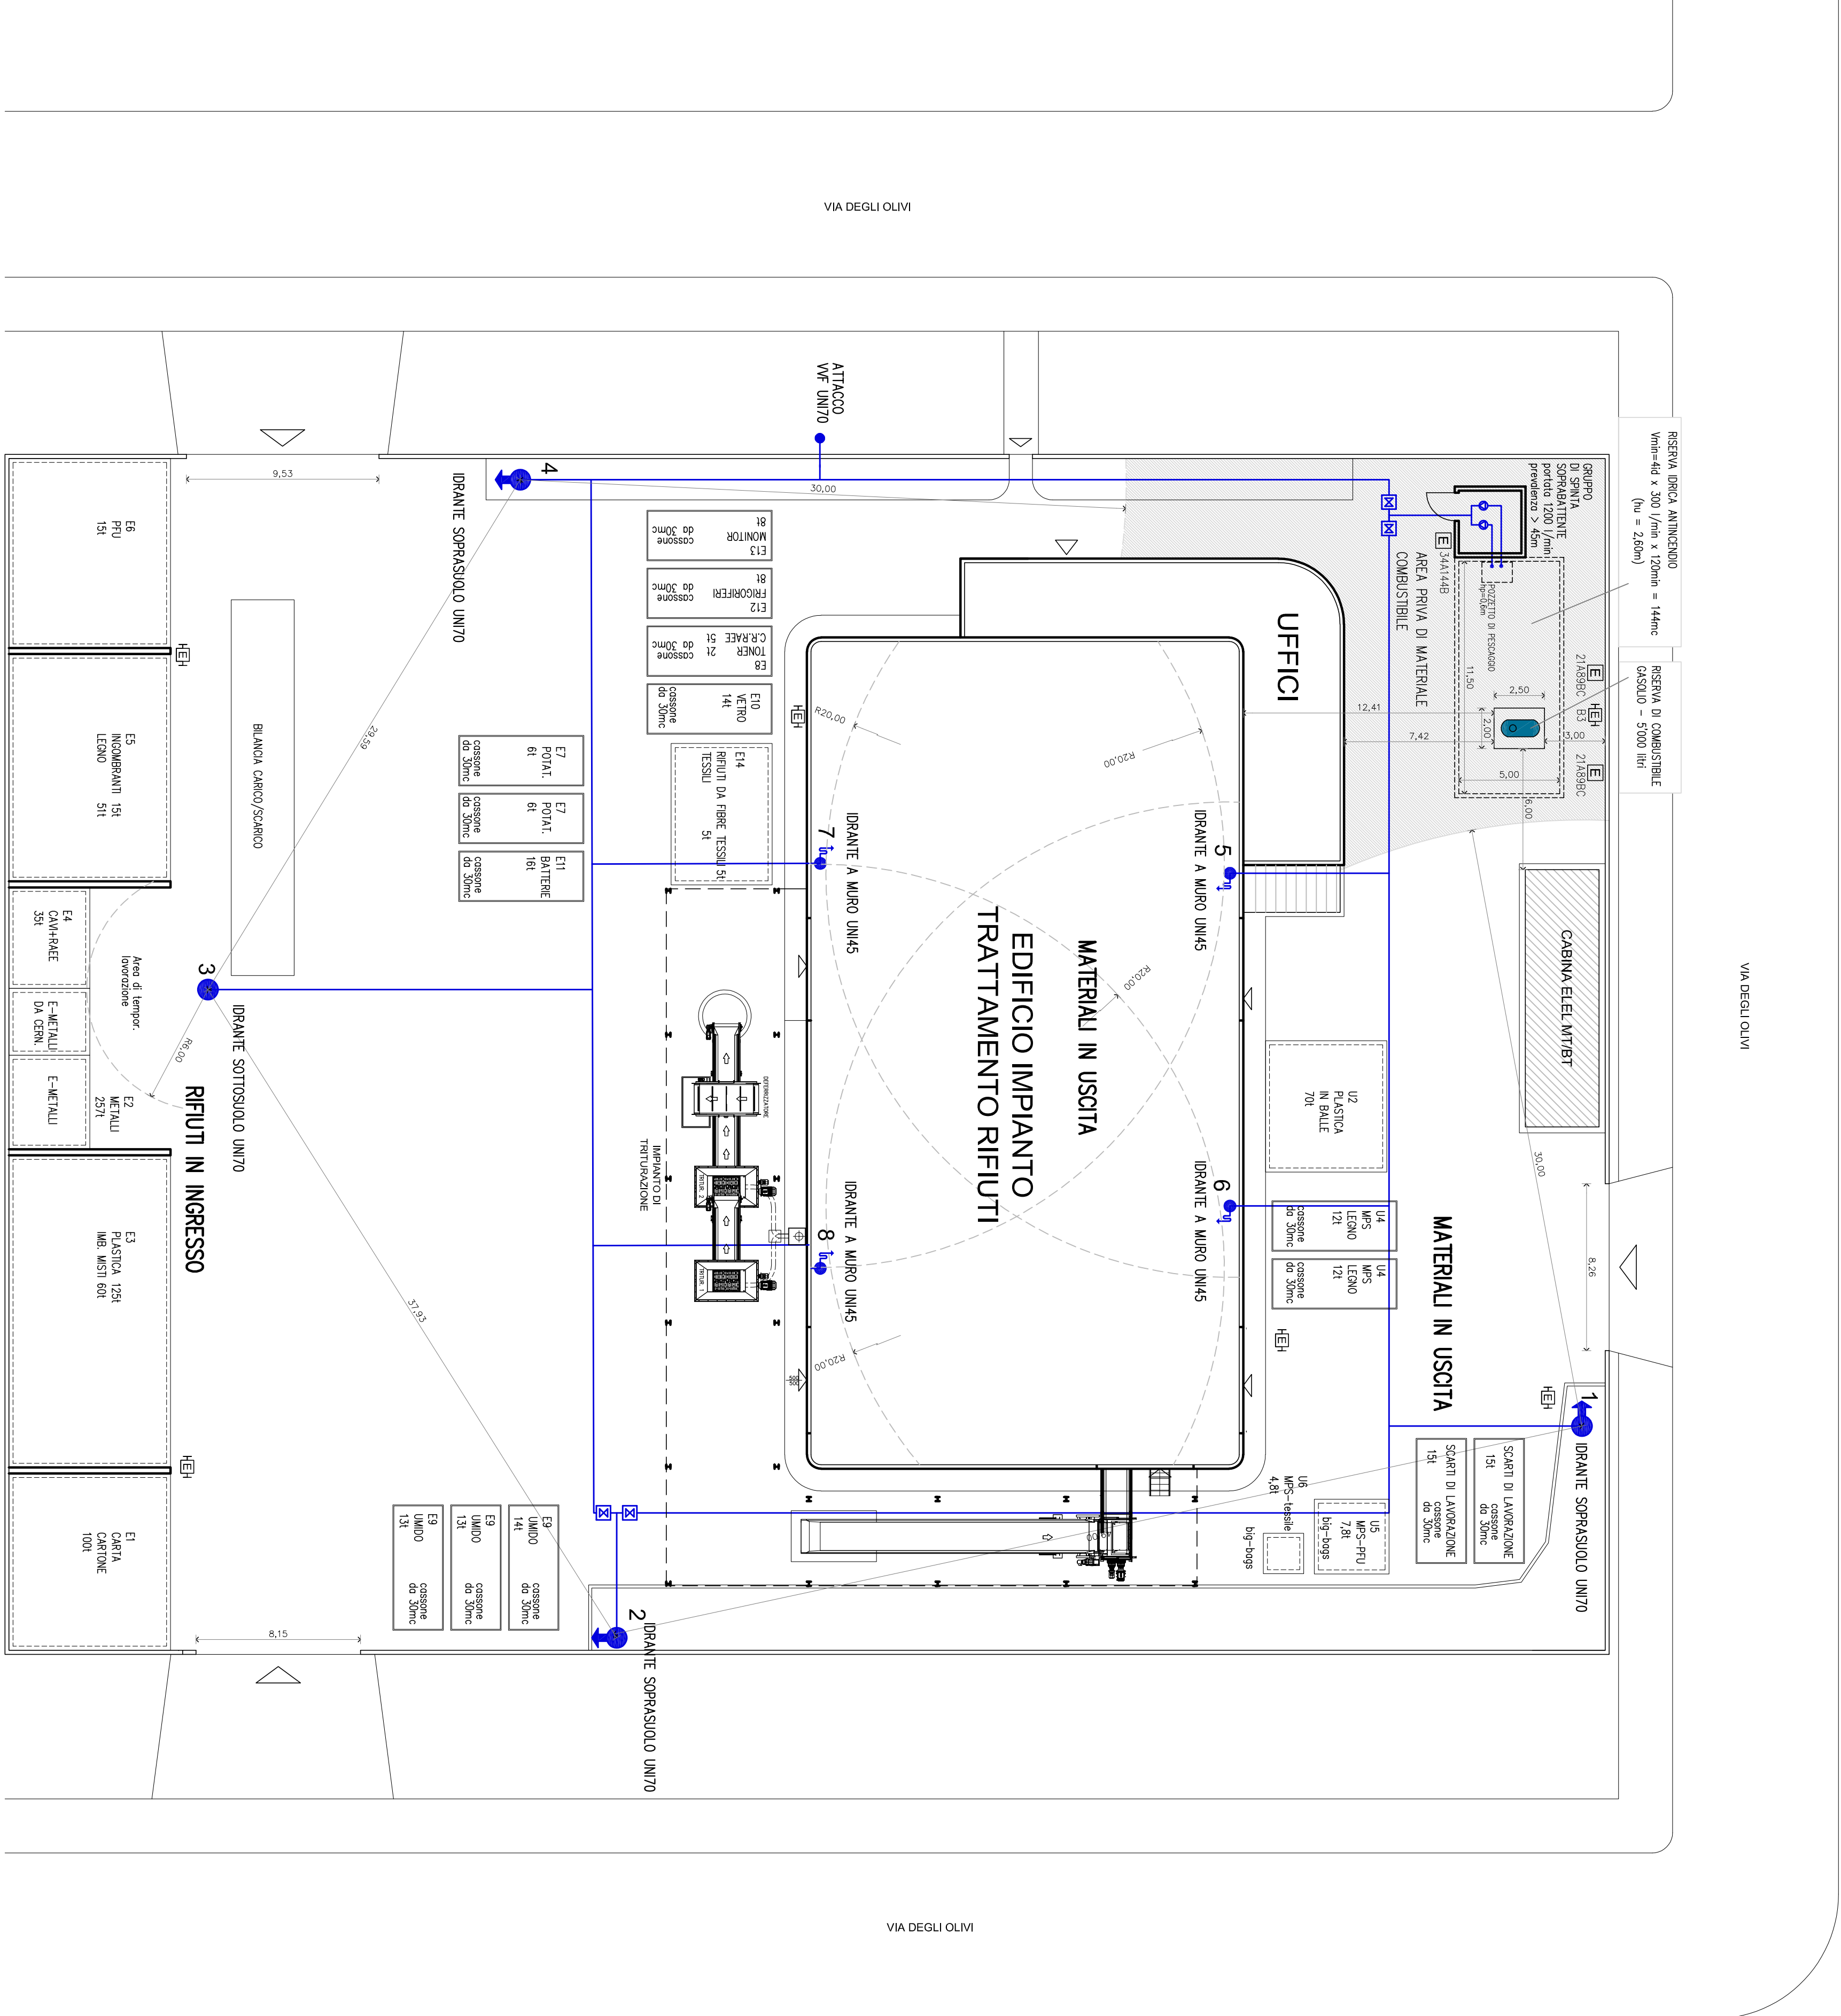

LEGENDA	
→	ATTACCO VIGILI DEL FUOCO UNITO
↔	USCITA DI SICUREZZA - VIA ESODO ORIZZONTALE
↔	VIA ESODO VERSO L'ALTO
↔	VIA ESODO VERSO IL BASSO
→	PORTA REI 120
→	LAMPADA USCITA DI SICUREZZA / EMERGENZA
→	ESTINTORE DI TIPO SPECIFICATO
→	ESTINTORE CARRELLATO
→	PULSANTE DI SGANCIO A DISTANZA I.E.
→	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
→	RIPETITORE FIRE
→	TARCA OTTICO ACOUSTICA DI ALLARME INCENDIO
→	SENSORE DI FUMO
→	QUADRO ELETTRICO
→	CAMPANA ANTINCENDIO
→	ATTACCO VVF UNITO
→	IDRANTE ESTERNO SOPRASUOLO UNITO
→	IDRANTE ESTERNO SOTTOSUOLO UNITO
→	IDRANTE A PARETE UN45
→	LINEA IDRICA ANTINCENDIO


QUANTITA' MASSIMA PREVEDIBILE DI MATERIALE COMBUSTIBILE PRESENTE NEL COMPARTIMENTO

MATERIALE	kg	m ³	litri	M3/m ³	M3
Polverine	7.000	1	1	40	280.000
Legno	1.000	1	1	18	14.000
Polverine	5.000	1	1	40	200.000
Grati Carboni	75.000	1	1	20	1.750.000
CARGO DI INCENDIO TOTALE					2.294.000

SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO	865 mq
CARICO DI INCENDIO SPECIFICO	2.652 kg/mq
CARICO DI INCENDIO DI PROGETTO	1.741 kg/mq


CLASSE DI RESISTENZA R120

INDIVIDUAZIONE AREE A RISCHIO NELL'EDIFICIO (ex DM 10/3/1998)

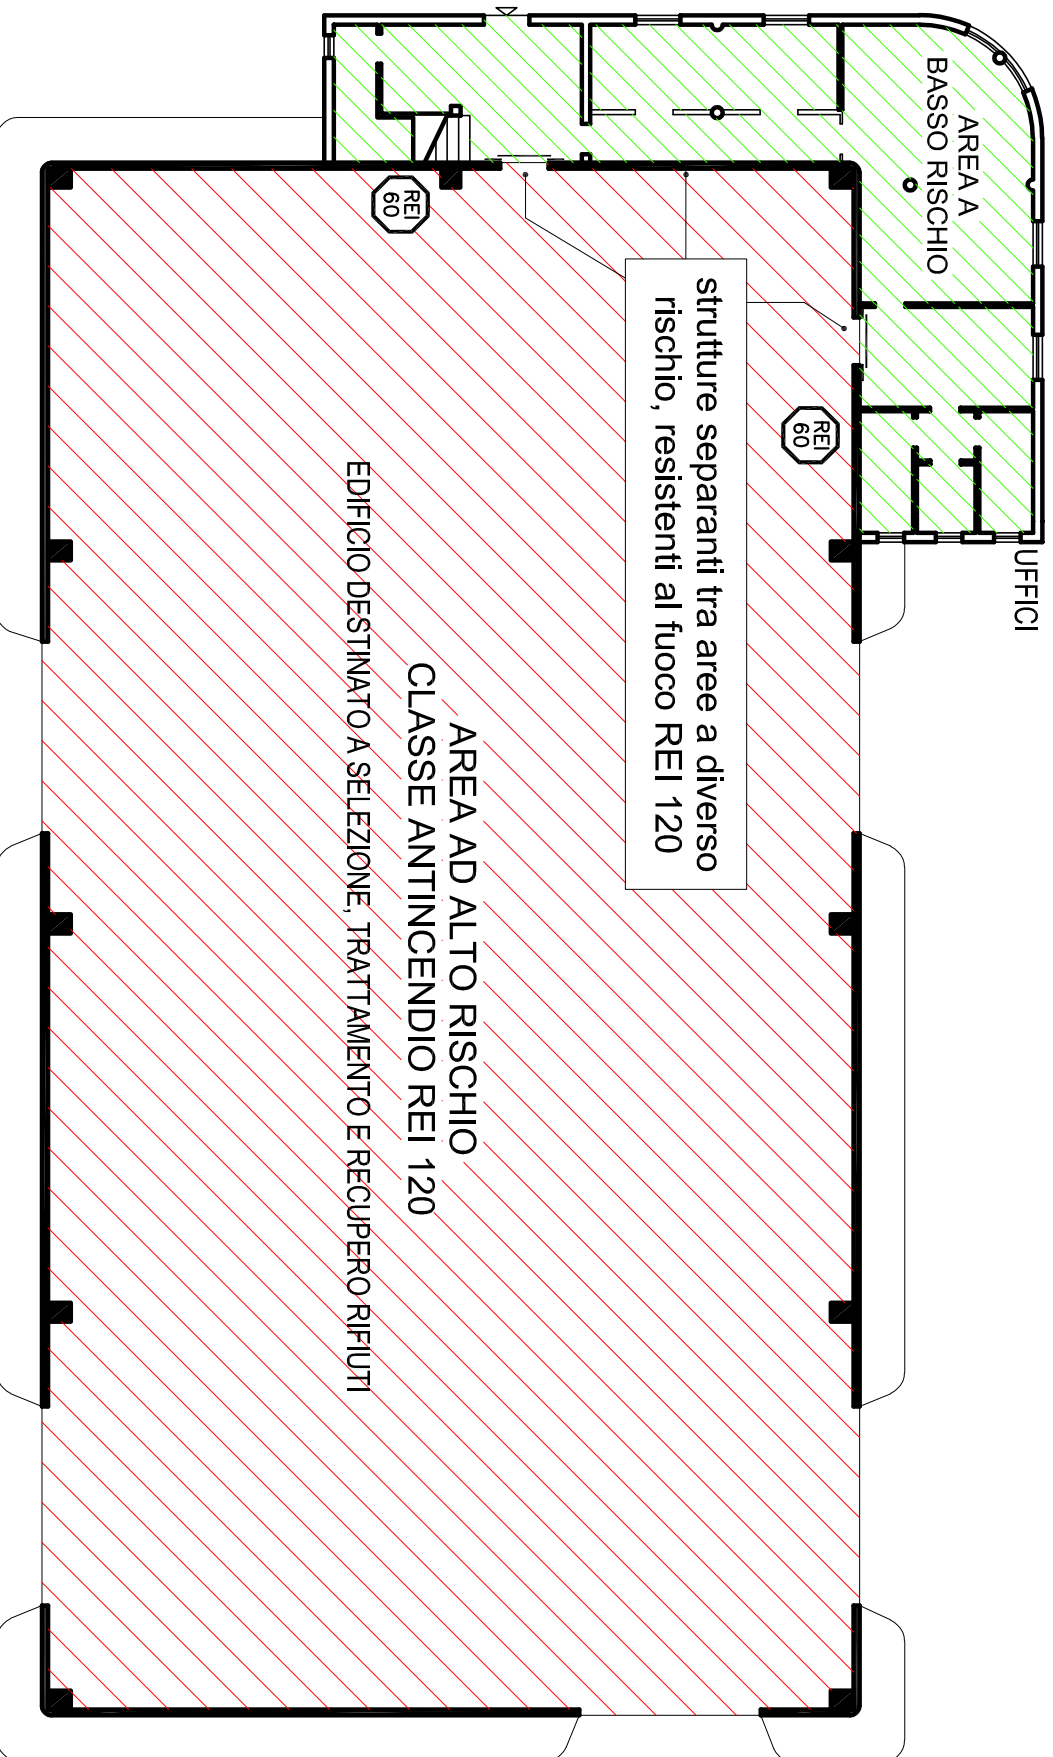


PIANTA PIANO TERRA / PROCESSO PRODUTTIVO

SCALA 1:100

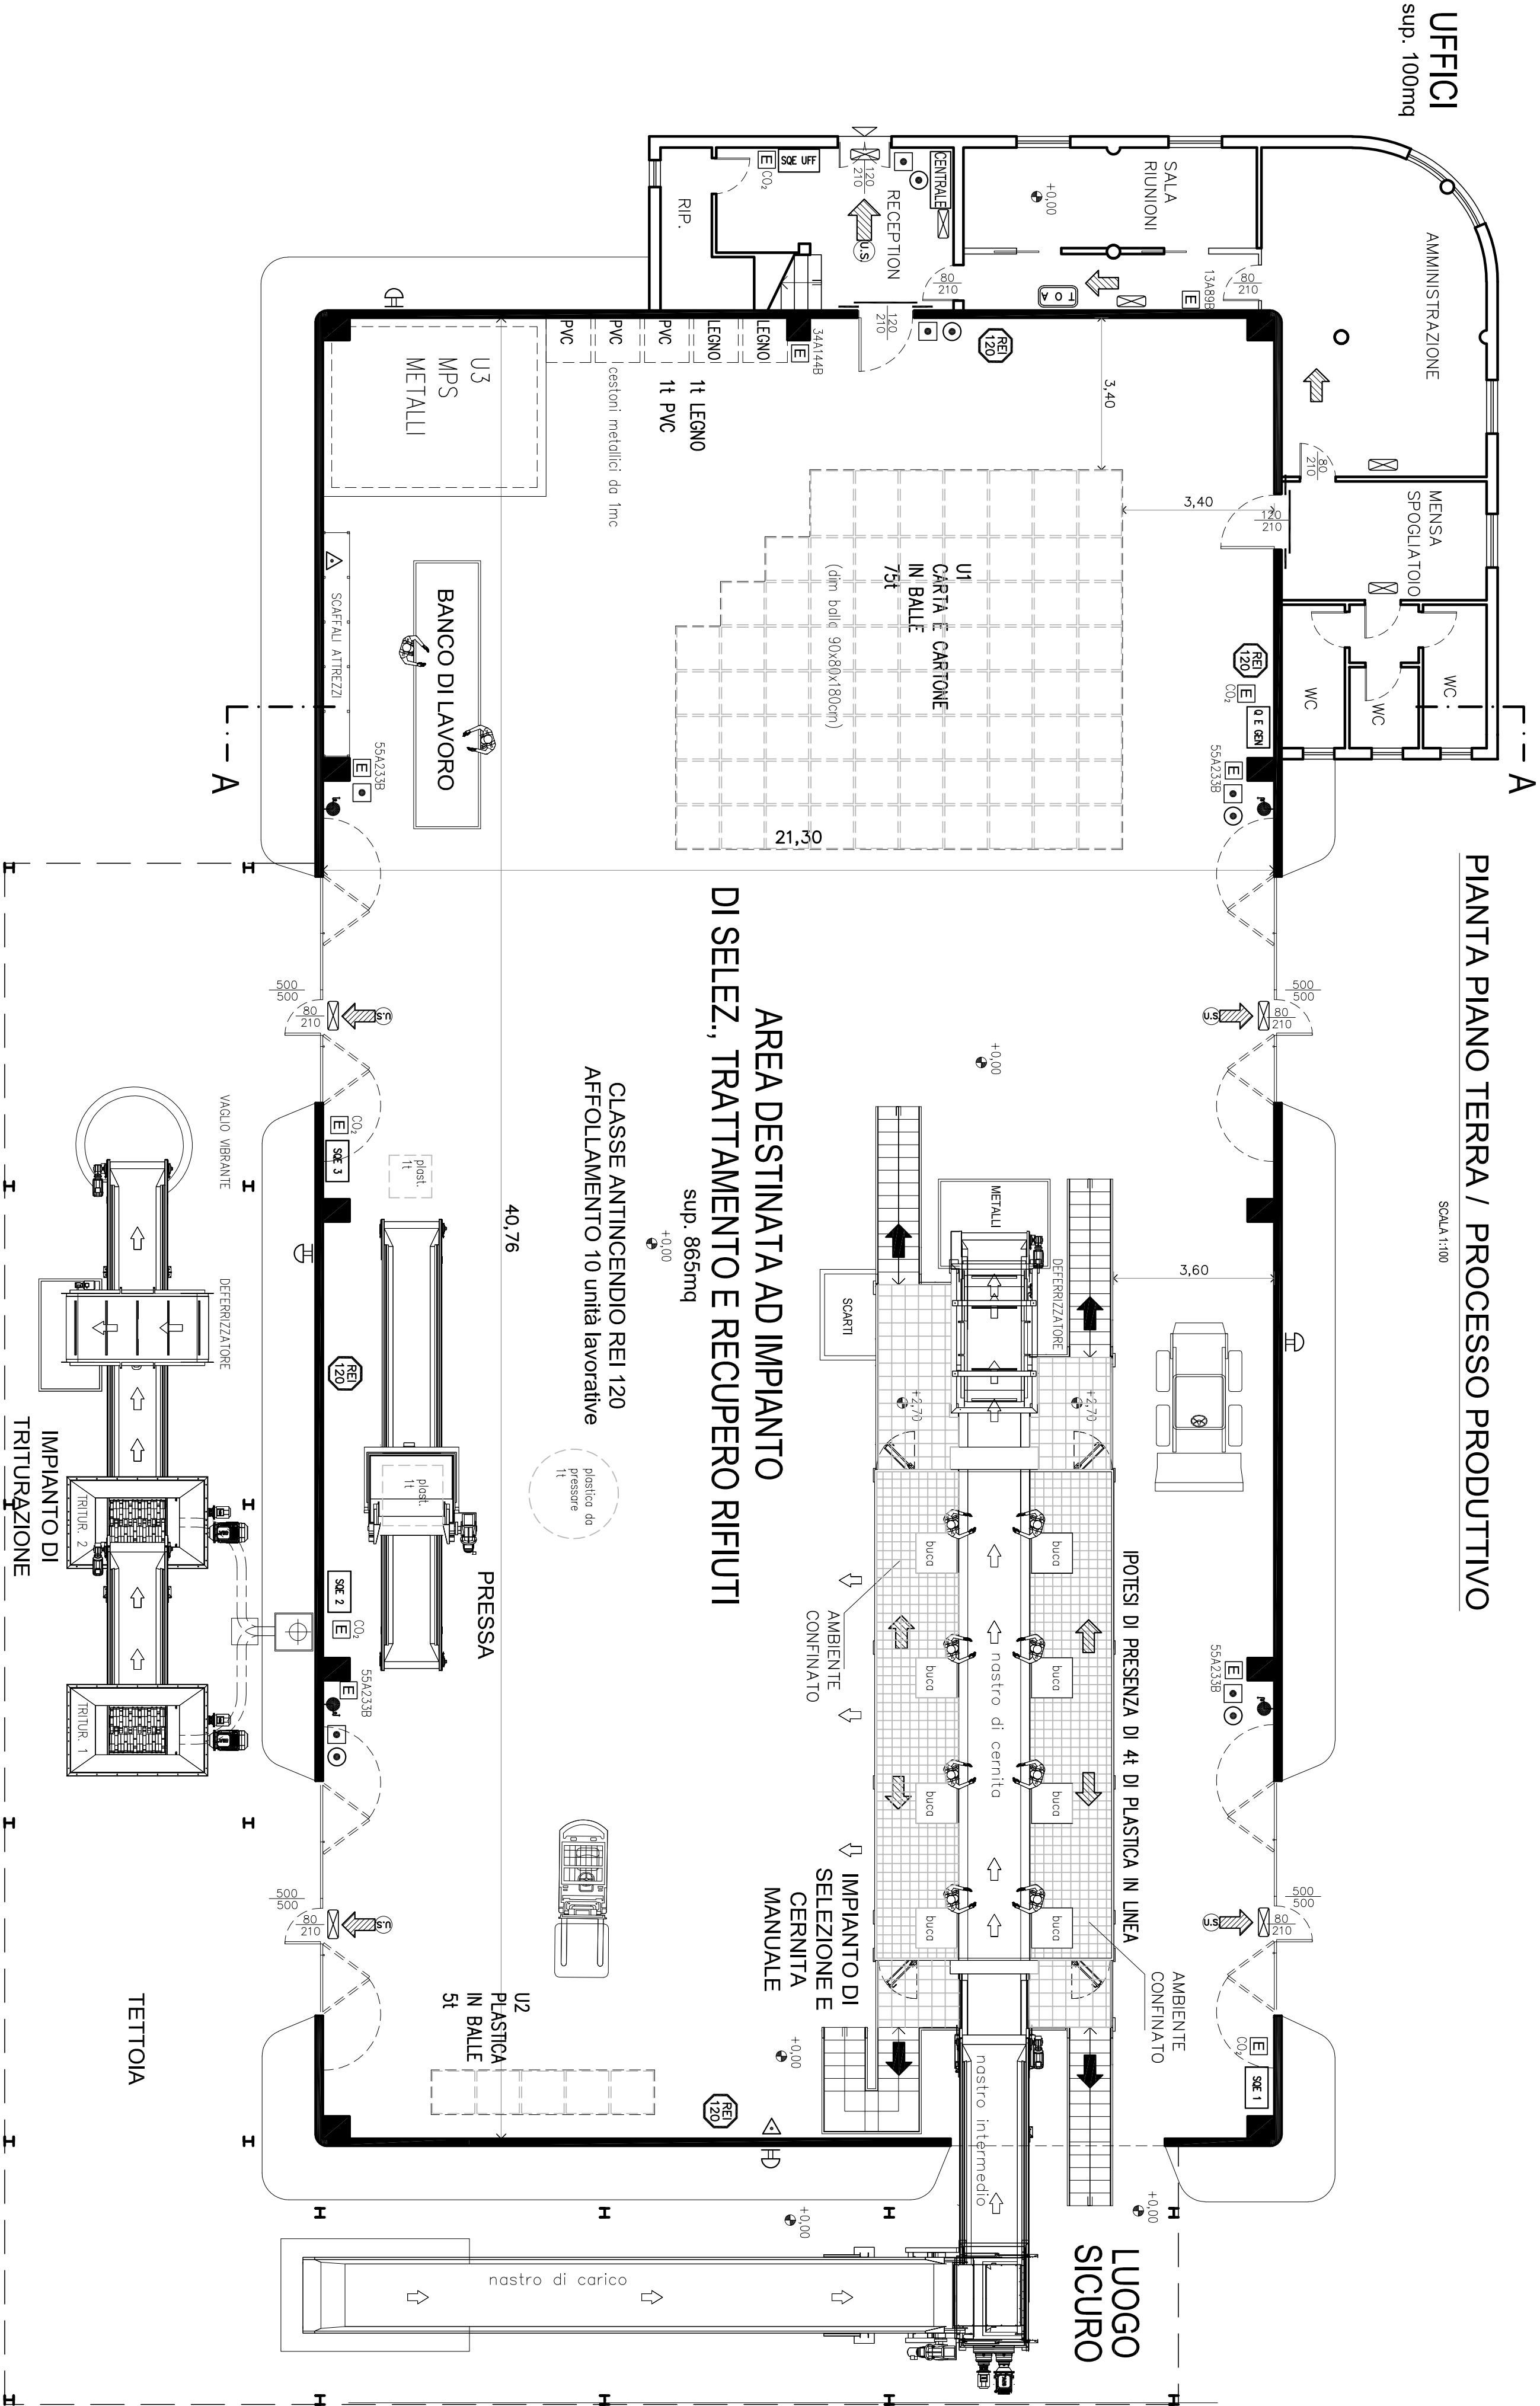

UFFICI

sup. 100mq



COMUNE DI MONTMESOLA

Provincia di Taranto

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA ex art.208 del D.Lgs. 152/2006 PER UN IMPIANTO DI SELEZIONE, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Ubicazione: Zona PIP

Redattente:
ditta PASQUALE REALE
sesto legario via Garibaldi 33
74023 MONTMESOLA (TA)
Dott. Ing. Mariella ALTAVILLA
Dott. Ing. Francesco BOCCONINI
Ingegnere ambientale
Ingegnere civile

ELABORATI PER ESAME PROGETTO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

MISURE DI PREVENZIONE INCENDI	DATA
PLANIMETRIA GENERALE	1/200
PIANTA AREE AD ALTO E BASSO RISCHIO	1/200
PIANTA PIANO TERRA E PRIMO PIANO	1/100
SEZIONE	1/100

Tav.2